


## BANG R Apparecchio da incasso asimmetrico

Asymmetric recessed device

Determinare il posizionamento del faretto tenendo conto anche dello spazio del trasformatore. I trasformatori devono essere conformi alle rispettive norme di sicurezza e posizionati in ambienti aerati.

*Define the positioning of the spotlight also taking account of the space of the driver. The drivers shall comply with the relevant safety standards and located in well ventilated areas.*

### Dimensioni Dimensions

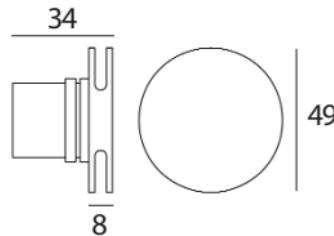

Potenza  
Power  
**1W/2W**

Alimentazione  
Supply current  
**350/500mA**

Classe di Isolamnento  
Insulation class  
**III**

Cavi  
Wires  
**Rosso/Red + (positivo)  
Nero/Black - (negativo)**

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale qualificato.  
The installation must be performed by qualified personnel.



30mm  
vano ottico  
optical compartment

**ATTENZIONE: FORNIRE ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIO SOLAMENTE DOPO AVERE COMPLETATO I COLLEGAMENTI ELETTRICI**

**CAUTION: TO PROVIDE POWER TO THE UNIT ONLY AFTER COMPLETING THE ELECTRICAL CONNECTIONS**

### Alimentazione in serie Series wiring

