



DRAGSTER-T

DRAGSTER T gen.2 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

MDRGT101\_02\_BO

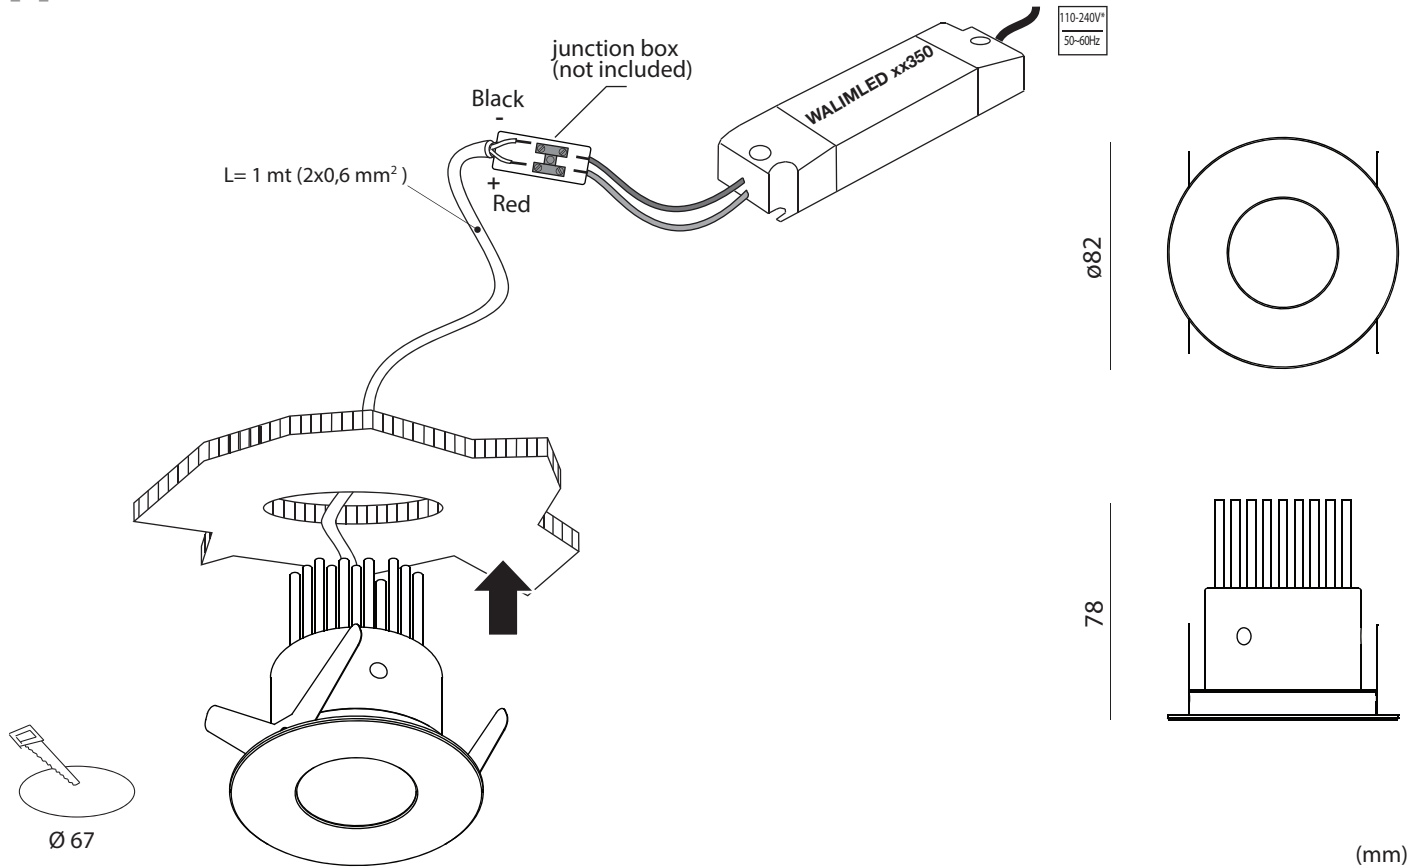

Esempio di collegamento (connessione in serie) / Example of connection (serial connection)

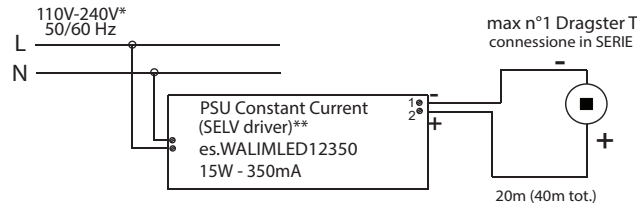

\* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

\*\* Usare un driver SELV / Use a SELV driver.



GENERALI / GENERALS  
CABLAGGIO / WIRING

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere né aperto né smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open or dismantled.
- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore.
- Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.



SMALTIMENTO/  
DISPOSAL

Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.  
In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

		13W	indoor	IP40		kg 0,31		max 35°C	
--	--	-----	--------	------	--	---------	--	----------	--

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files